

令和 3 年 1 2 月 2 0 日  
(2021 年)

城陽市公営企業管理者職務代理者  
上下水道部長 大喜多 義之

第 1 浄水場 2 号井（取水井）の水質検査結果について

第 1 浄水場 2 号井（長池里開地内）について、令和 3 年 1 2 月 1 日に水銀及びその化合物に係る水質検査を実施した結果は、0.00006mg/l でしたので、下記のとおり報告いたします。


なお、当該井戸については、現在停止しており、水道原水としては使用しておりません。

※ 水質基準値 0.0005 mg/l 定量下限値 0.00005 mg/l

記

◎ 水質検査結果一覧

単位：(mg/l)

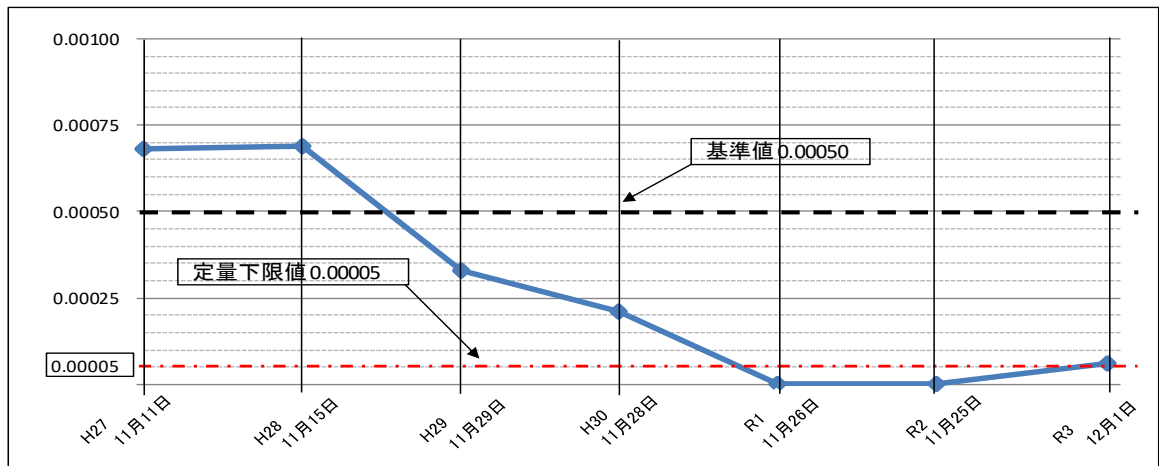

平成27年		平成28年		平成29年		平成30年	
採水日	水銀	採水日	水銀	採水日	水銀	採水日	水銀
11月11日	0.00068	11月15日	0.00069	11月29日	0.00033	11月28日	0.00021

令和 元年		令和 2年		令和 3年	
採水日	水銀	採水日	水銀	採水日	水銀
11月26日	0.00005未満	11月25日	0.00005未満	12月1日	0.00006