

平成30年12月20日
(2018年)

城陽市公営企業管理者職務代理者
上下水道部長 大喜多 義之

第1浄水場2号井（取水井）の水質検査結果について

第1浄水場2号井（長池里開地内）について、平成30年11月28日に水銀及びその化合物に係る水質検査を実施した結果は、0.00021mg/lでした。


平成27年度以降の結果と併せ、下記のとおり報告いたします。

なお、当該井戸については、現在停止しており、水道原水としては使用しておりません。

記

◎ 水質検査結果一覧

単位：(mg/l)

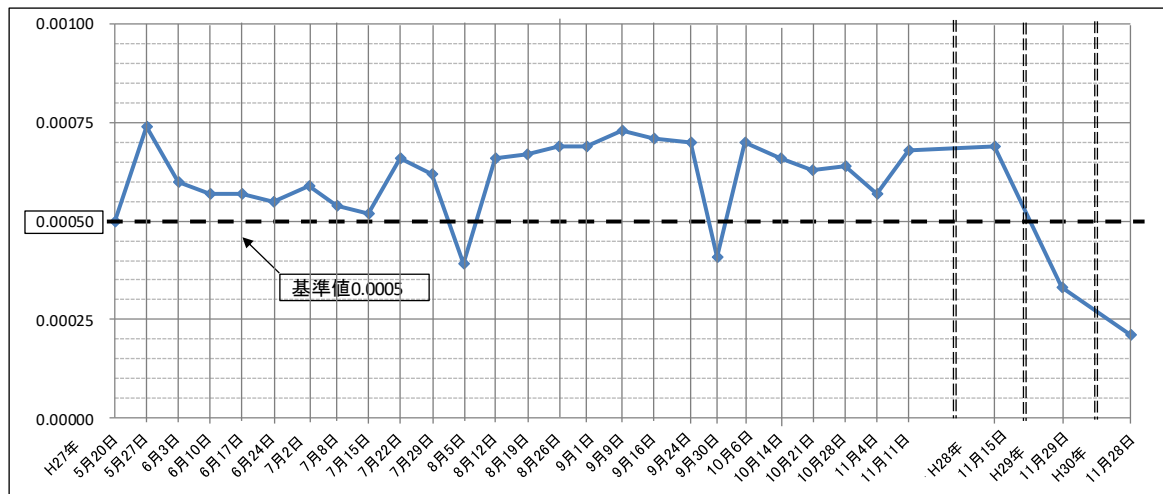

平成27年				平成28年			
採水日	水銀	採水日	水銀	採水日	水銀	採水日	水銀
5月20日	0.00050	7月22日	0.00066	9月24日	0.00070	11月15日	0.00069
5月27日	0.00074	7月29日	0.00062	9月30日	0.00041	平成29年	
6月3日	0.00060	8月5日	0.00039	10月6日	0.00070	採水日	水銀
6月10日	0.00057	8月12日	0.00066	10月14日	0.00066	11月29日	0.00033
6月17日	0.00057	8月19日	0.00067	10月21日	0.00063	平成30年	
6月24日	0.00055	8月26日	0.00069	10月28日	0.00064	採水日	水銀
7月2日	0.00059	9月1日	0.00069	11月4日	0.00057	11月28日	0.00021
7月8日	0.00054	9月9日	0.00073	11月11日	0.00068		
7月15日	0.00052	9月16日	0.00071				